


La station de réalimentation de Vessy, outil transfrontalier




Gérard LUYET
SIG – Directeur de l'activité Eau Potable

LOCALISATION DE LA NAPPE

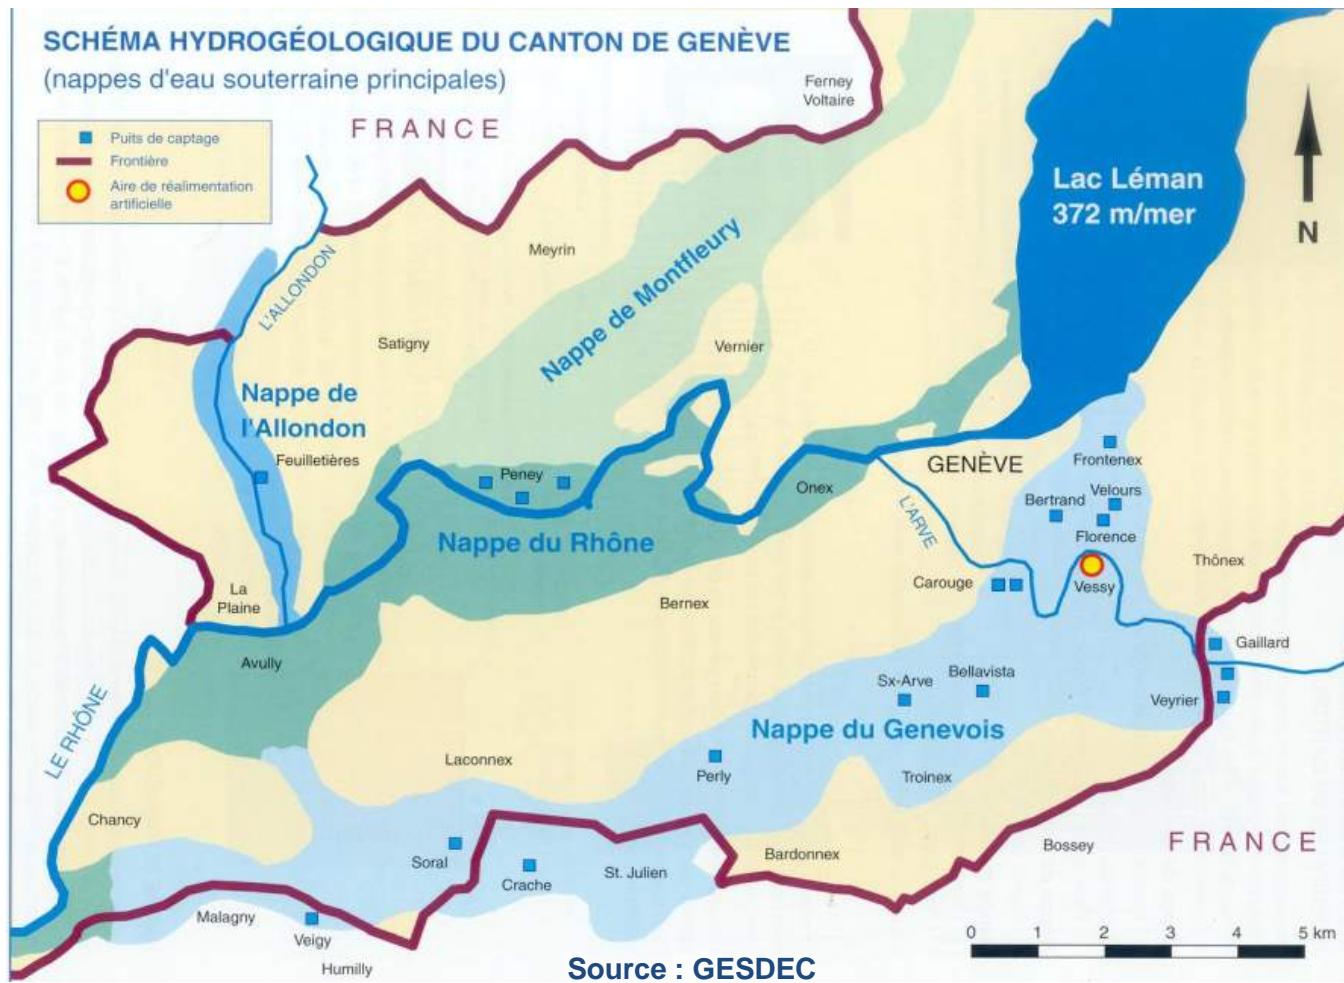

NIVEAU MOYEN ET M³ PRÉLEVÉS AVANT LA RÉALIMENTATION

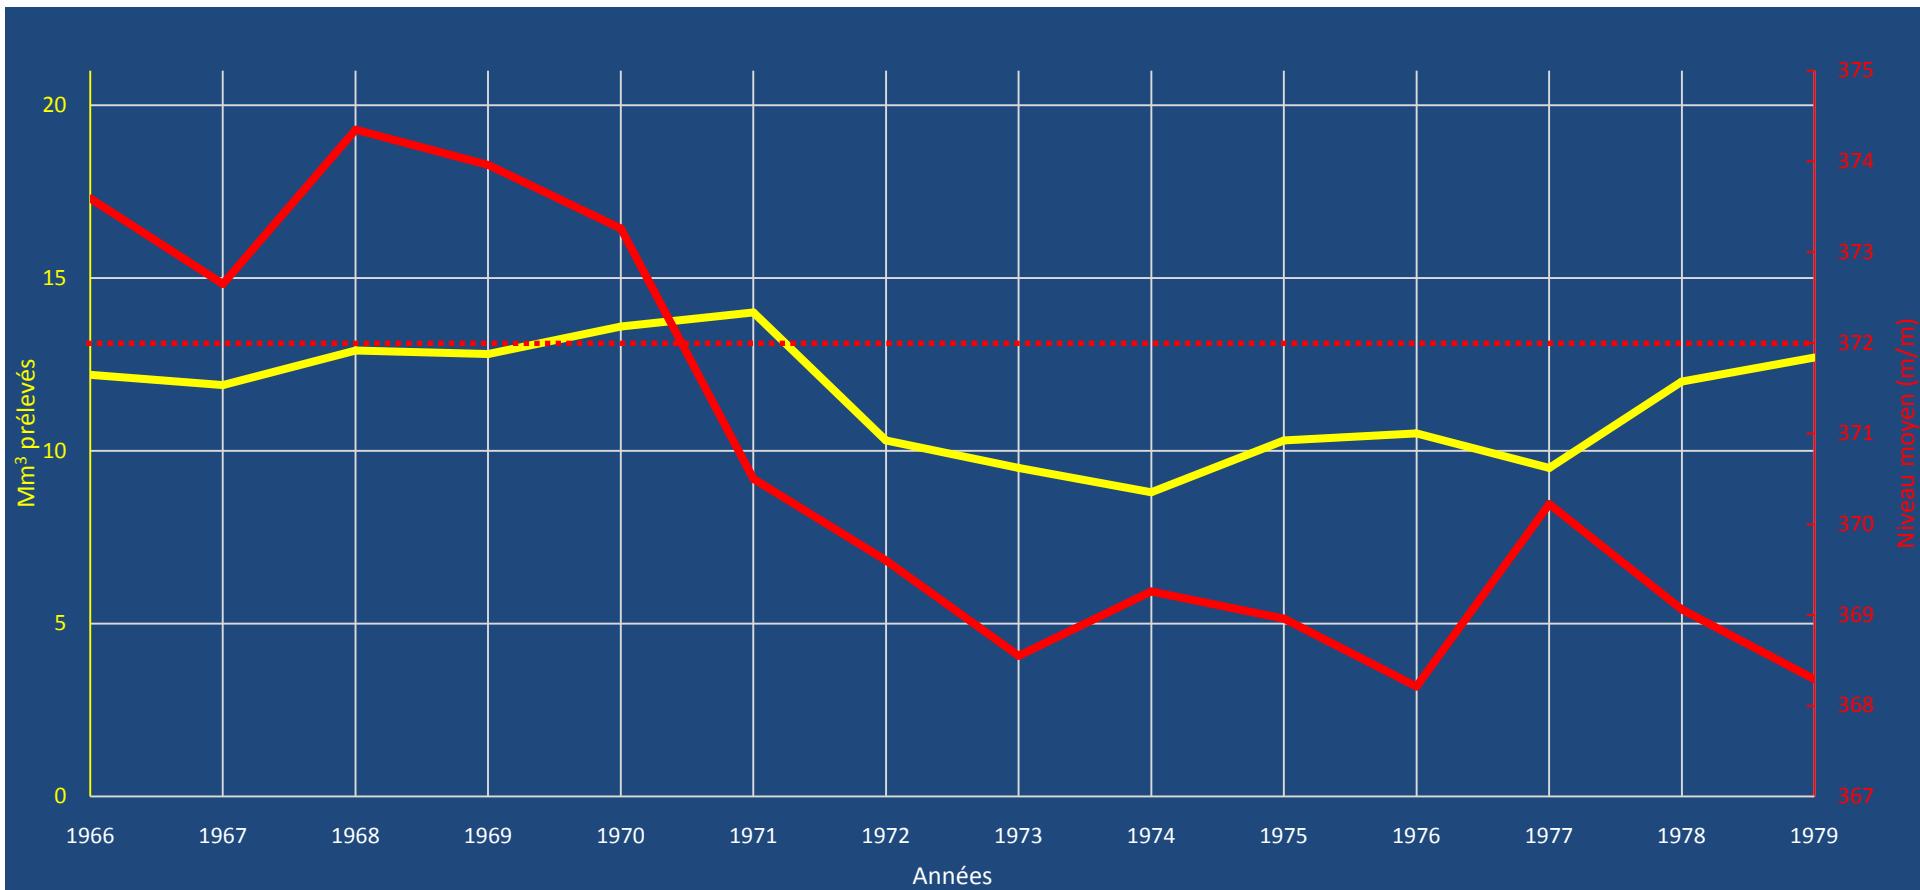


SIERNE ET VESSY



PRISE D'EAU À SIERNE



SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT 1

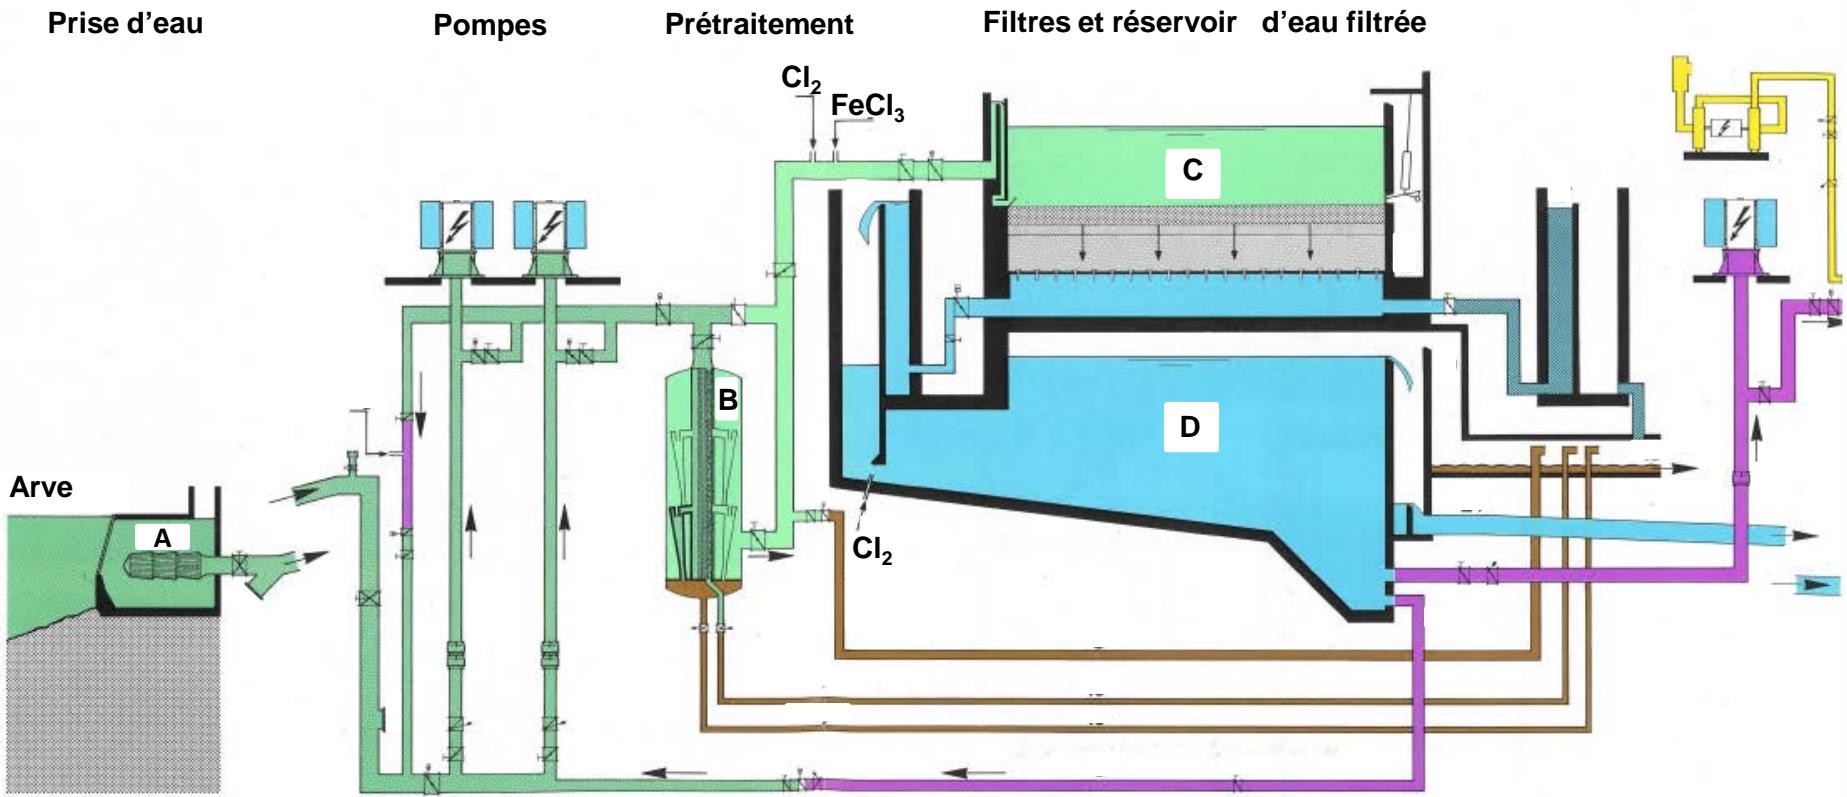

PRISE D'EAU (CRÉPINE AUTONETTOYANTE)




HYDROCYCLOONES DU PRÉTRAITEMENT




FILTRE À TRIPLE COUCHE




SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT 2

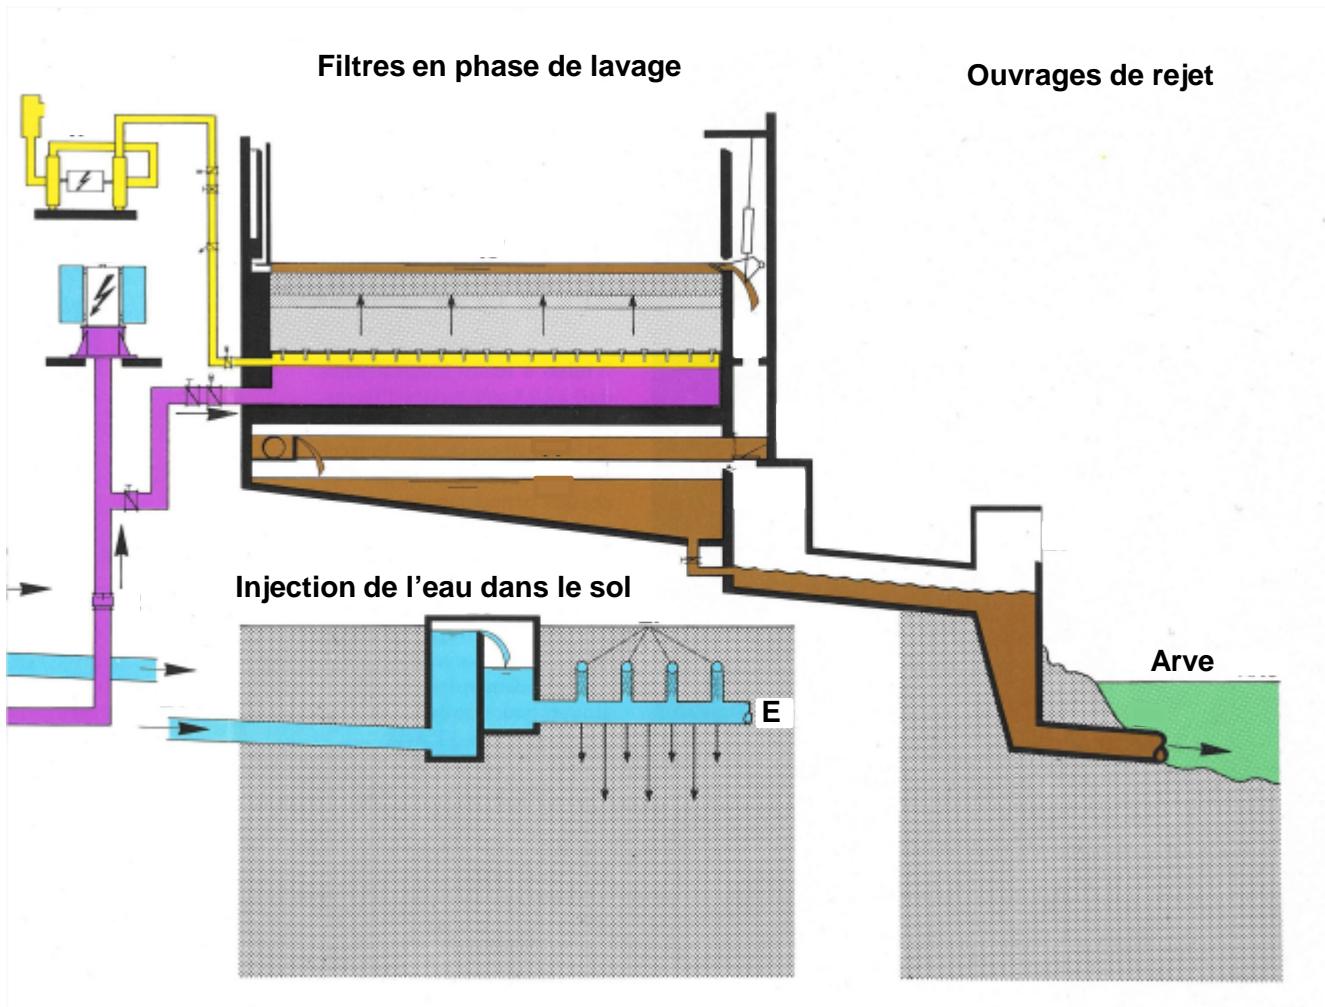

NIVEAU MOYEN, M³ PRÉLEVÉS ET INFILTRÉS

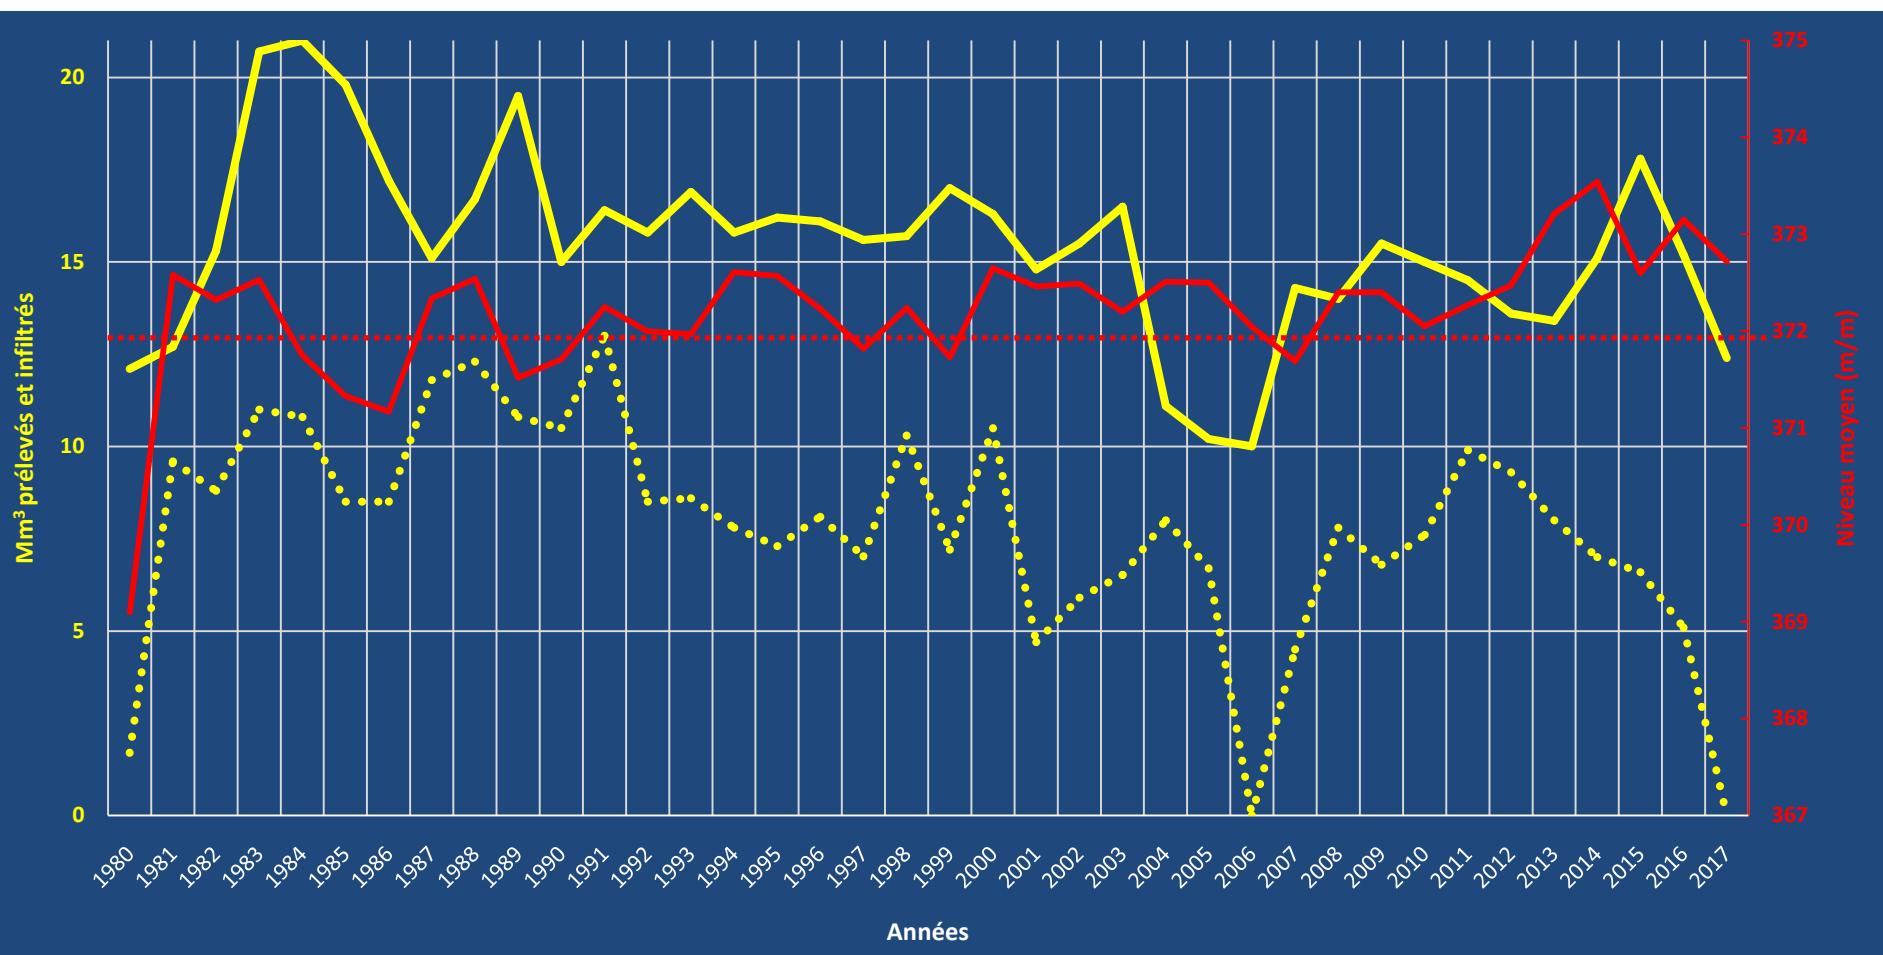

ZONES DE DISTRIBUTION

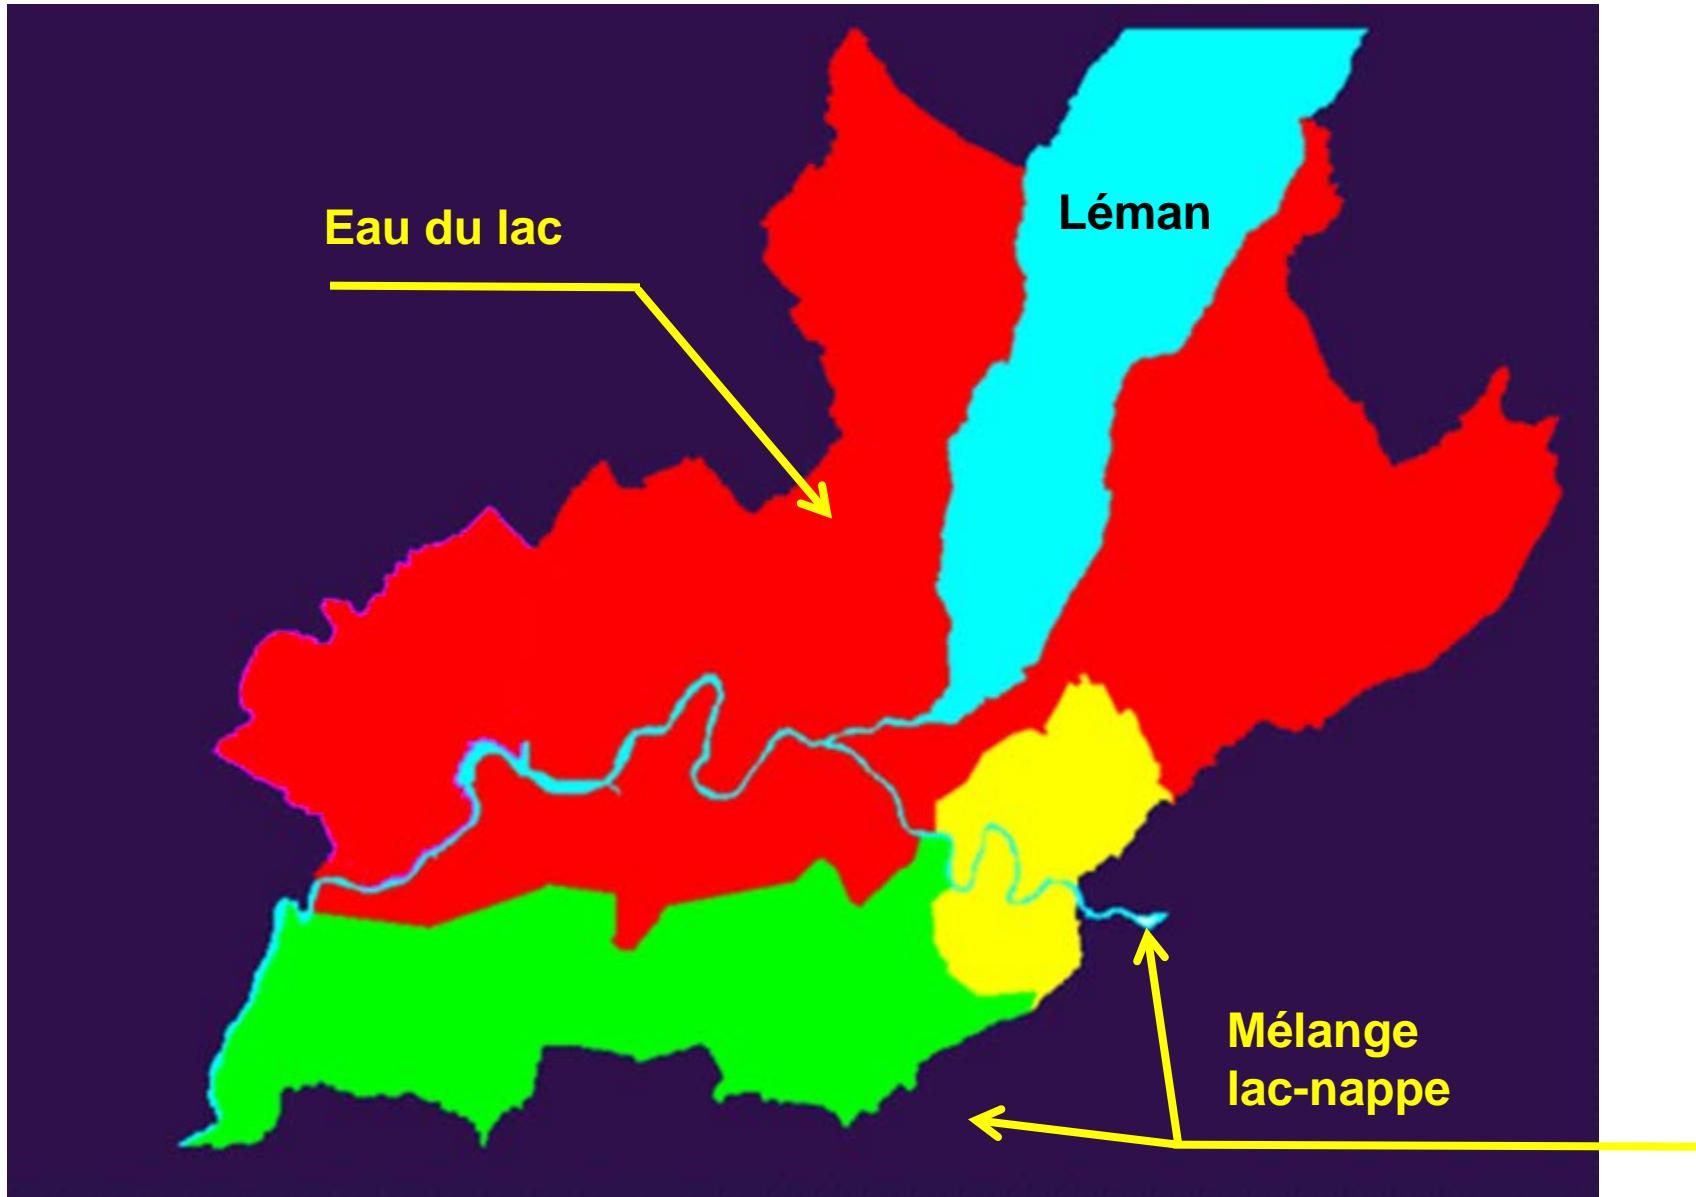

MERCI DE VOTRE ATTENTION

